Zadanie 14

Łęczycka 14 m 2 - wymiana instalacji odbiorczej w lokalu mieszkalnym, wraz z zasilaniem tablicą licznikową i zabezpieczeniem przedlicznikowym_przedmiar robót_2015.KST

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
1	**Wymiana instalacji odbiorczej w lokalu mieszkalnym, wraz z zasilaniem tablicą licznikową i zabezpieczeniem przedlicznikowym**		
1 d.1	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej typu YDY 3 x 4 mm2 / 750V w rurach winidurowych o śr. 28 mm na ścianach z cegły	m	17.50
2 d.1	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej wtynkowych typu YDYp 3x2,5 mm2	m	28.15
3 d.1	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej wtynkowych typu YDYp 3x1,5 mm2	m	20.00
4 d.1	Demontaż instniejącej instalacji elektrycznej, wraz z osprzętem	kpl.	1
5 d.1	Montaż rozdzielnicy na ścianie z cegły w lokalu (n/t typu RM3xS - N+ PE)	szt.	1
6 d.1	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych w rozdzielni elektrycznej 25A 2-biegunowych z podłączeniem - do wył. P 302; B25 - dot. pozycji nr 5	szt.	1
7 d.1	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych 25A 1-biegunowych z podłączeniem - do wył. S 301; B 16 A; B 10 A	szt.	2
8 d.1	Montaż włączników instalacyjnych podtynkowych w puszce szczękowej	szt.	4
9 d.1	Montaż gniazd podtyczkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.	4
10 d.1	Montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.	4
11 d.1	Montaż tablic licznikowych w istniejącej rozdzielni elektrycznej	kpl.	1
12 d.1	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych 20 1-biegunowych z podłączeniem - S 301; B 20A	szt.	1
13 d.1	Prace budowlane - uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejcu zdemontowanej i nowo prowadzonej instalacji elektrycznej oraz wykonanie prac porządkowych po wykonaniu prac	kpl.	1
14 d.1	Sprawdzenie punktu odbioru energii	pkt.	8
15 d.1	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	8

INSPEKTOR
d/s Remontów
Marcin Jurek

INSPEKTOR NADZORU
Jan Polańczyk
upr. bud. nr 125/91/WŁ

3.

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 12369 Użytkownik: MPGM

Zadanie III

Łęczycka 14 m. 2 - szkic instalacji elektrycznej
I piętro

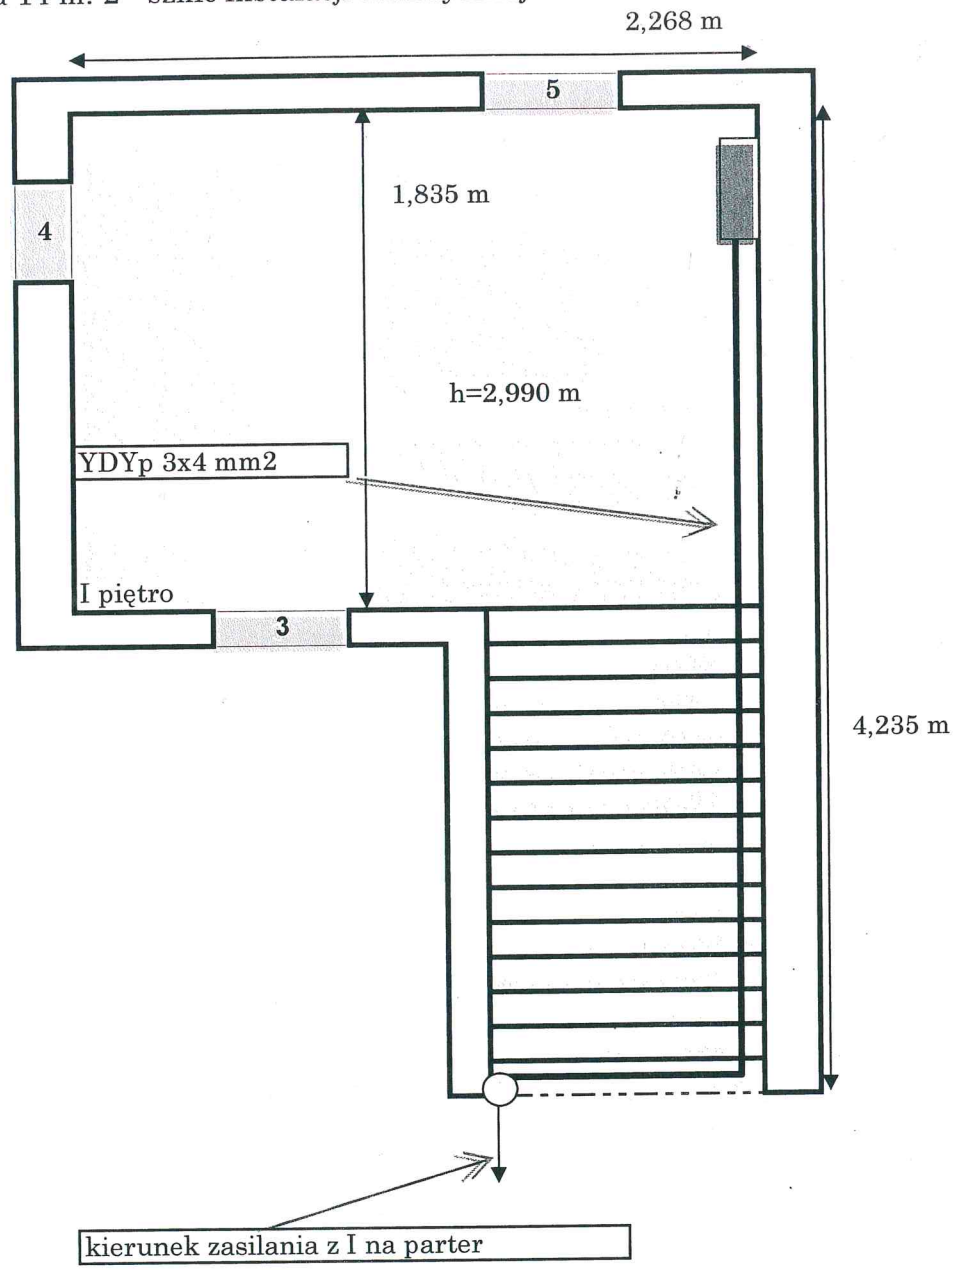

Legenda:

- klatka schodowa
- lokale mieszkalne
- skrzynka licznikowa

Sporządził:

Administrator - Inspektor ds. Remontów

Marcin Jurek

10.

Zadanie III

Łęczycka 14 m. 2 - szkic instalacji elektrycznej
parter

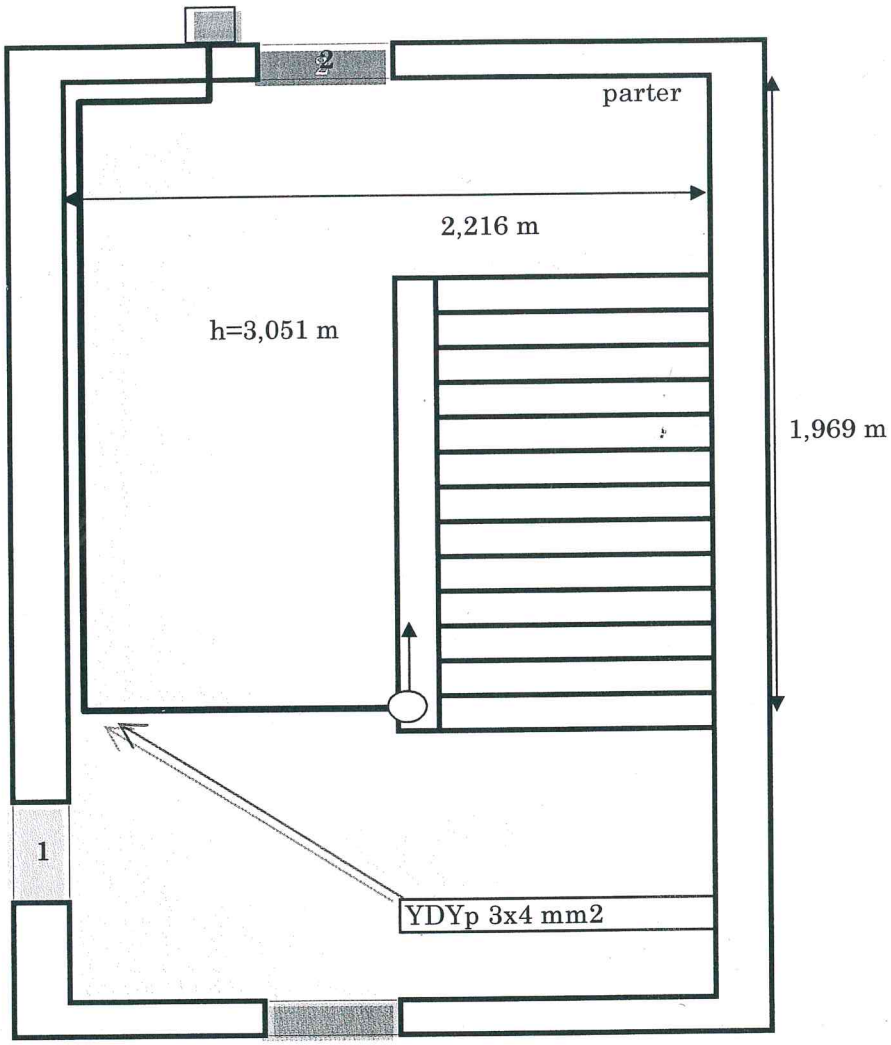

Legenda:

- klatka schodowa
- lokale mieszkalne
- skrzynka licznikowa
- drzwi wejściowe do budynku
- lokal mieszkania nr 2
- skrzynka bezpiecznikowa

Sporządził:

Administrator - Inspektor ds. Remontów

Marcin Jurek

11.

Zadanie III

Łęczycka 14 m. 2 - szkic instalacji elektrycznej

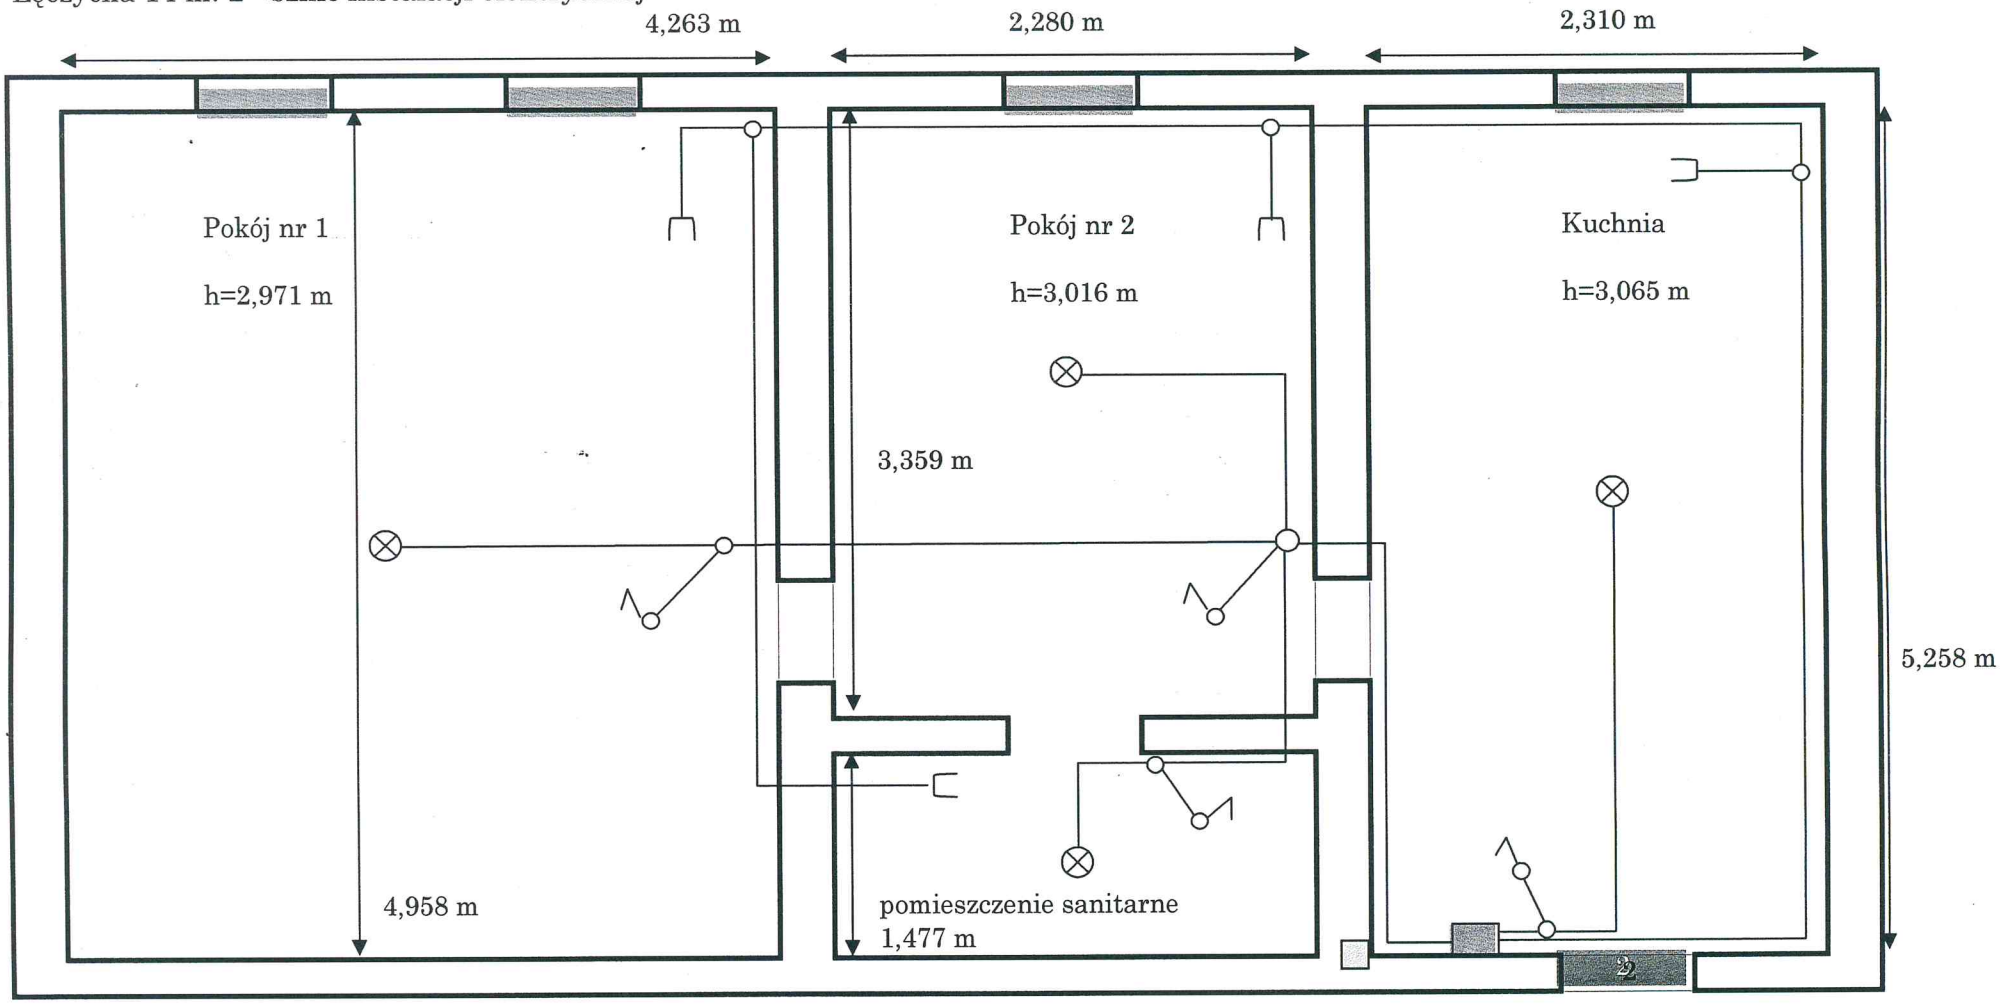

12

Zadanie III

Legenda:

- lokal mieszkania nr 2
- skrzynka bezpiecznikowa
- stolarka okienna
- przewód kominowy (spalinowy)
- klatka schodowa
- lokale mieszkalne
- skrzynka licznikowa
- drzwi wejściowe do budynku

SYMBOL	OPIS
	lampa
	łącznik pojedyńczy
	łącznik podwójny
	skrzynka bezpiecznikowa
	puszka podtynkowa
	gniazdo elektryczne

Sporządził:

Administrator - Inspektor ds. Remontów

Marcin Jurek

Zadanie II

Łęczycka 14 m 3 - wymiana instalacji odbiorczej w lokalu mieszkalnym, wraz z zasilaniem tablicą licznikową i zabezpieczeniem przedlicznikowym_przedmiar robót_2015.KST

PRZEDMIAR KOSZTORYSU

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
1	**Wymiana instalacji odbiorczej w lokalu mieszkalnym, wraz z zasilaniem tablicą licznikową i zabezpieczeniem przedlicznikowym**		
1 d.1	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej typu YDY 3 x 4 mm2 / 750V w rurach winidurowych o śr. 28 mm na ścianach z cegły	m	7.150
2 d.1	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej wtynkowych typu YDYp 3x2,5 mm2	m	20.00
3 d.1	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej wtynkowych typu YDYp 3x1,5 mm2	m	26.50
4 d.1	Demontaż instniejącej instalacji elektrycznej, wraz z osprzętem	kpl.	1
5 d.1	Montaż rozdzielnicy na ścianie z cegły w lokalu (n/t typu RM3xS - N+ PE)	szt.	1
6 d.1	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych w rozdzielni elektrycznej 25A 2-biegunowych z podłączeniem - do wył. P 302; B25 - dot. pozycji nr 5	szt.	1
7 d.1	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych 25A 1-biegunowych z podłączeniem - do wył. S 301; B 16 A; B 10 A	szt.	2
8 d.1	Montaż włączników instalacyjnych podtynkowych w puszce szczękowej	szt.	5
9 d.1	Montaż gniazd podtyczkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.	5
10 d.1	Montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.	5
11 d.1	Montaż tablic licznikowych w istniejącej rozdzielni elektrycznej	kpl.	1
12 d.1	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych 20 1-biegunowych z podłączeniem - S 301; B 20A	szt.	1
13 d.1	Prace budowlane - uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejcu zdemontowanej i nowo prowadzonej instalacji elektrycznej oraz wykonanie prac porządkowych po wykonaniu prac	kpl.	1
14 d.1	Sprawdzenie punktu odbioru energii	pkt.	10
15 d.1	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	10

INSPEKTOR
d/s Remontów
Marcin Jurek

INSPEKTOR NADZORU
Jan Polańczyk
upr. bud. nr 125/91/WŁ

2.

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 12369 Użytkownik: MPGM

Łęczycka 14 m. 3 - szkic instalacji elektrycznej

I piętro

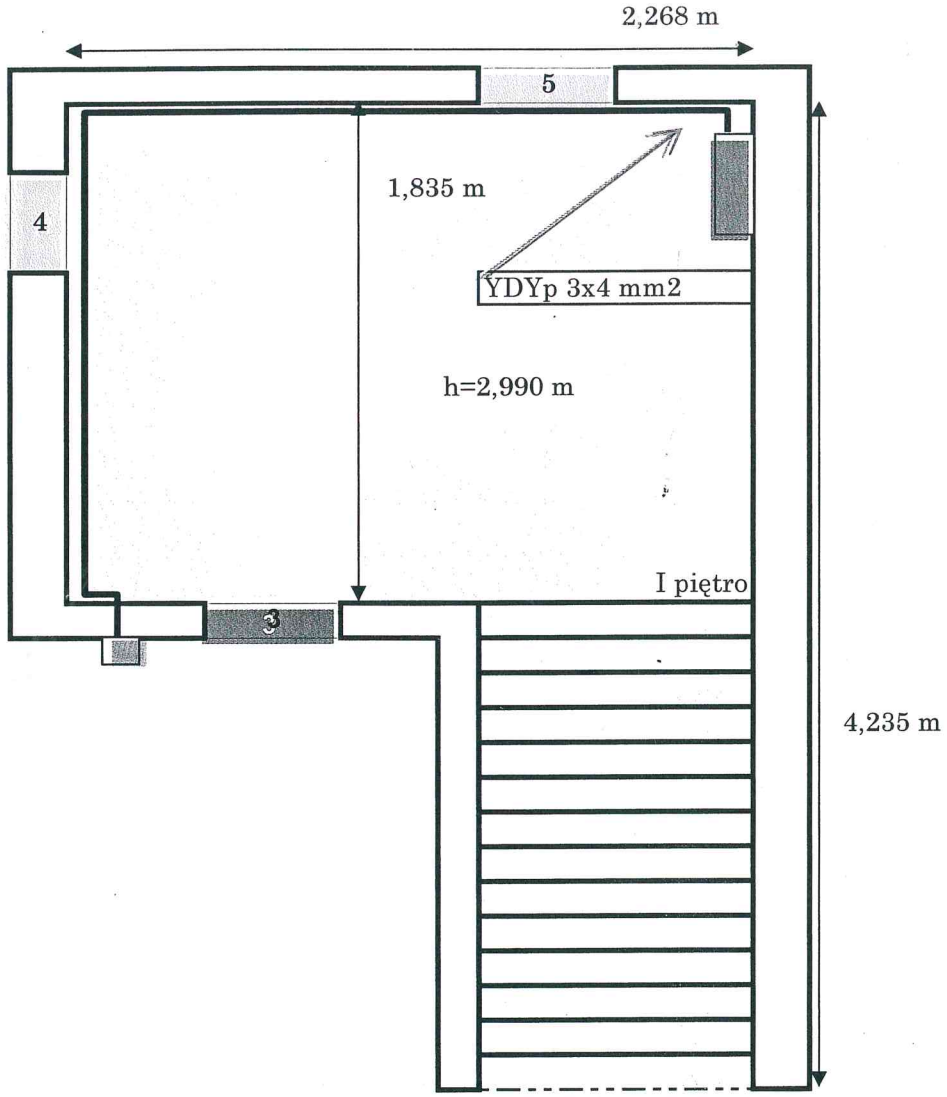

Legenda:

- klatka schodowa
- lokale mieszkalne
- skrzynka licznikowa
- lokal mieszkania nr 3
- skrzynka bezpiecznikowa

Sporządził:

Administrator - Inspektor ds. Remontów

Marcin Jurek

Zadanie 14

Łęczycka 14 m. 3 - szkic instalacji elektrycznej

I piętro

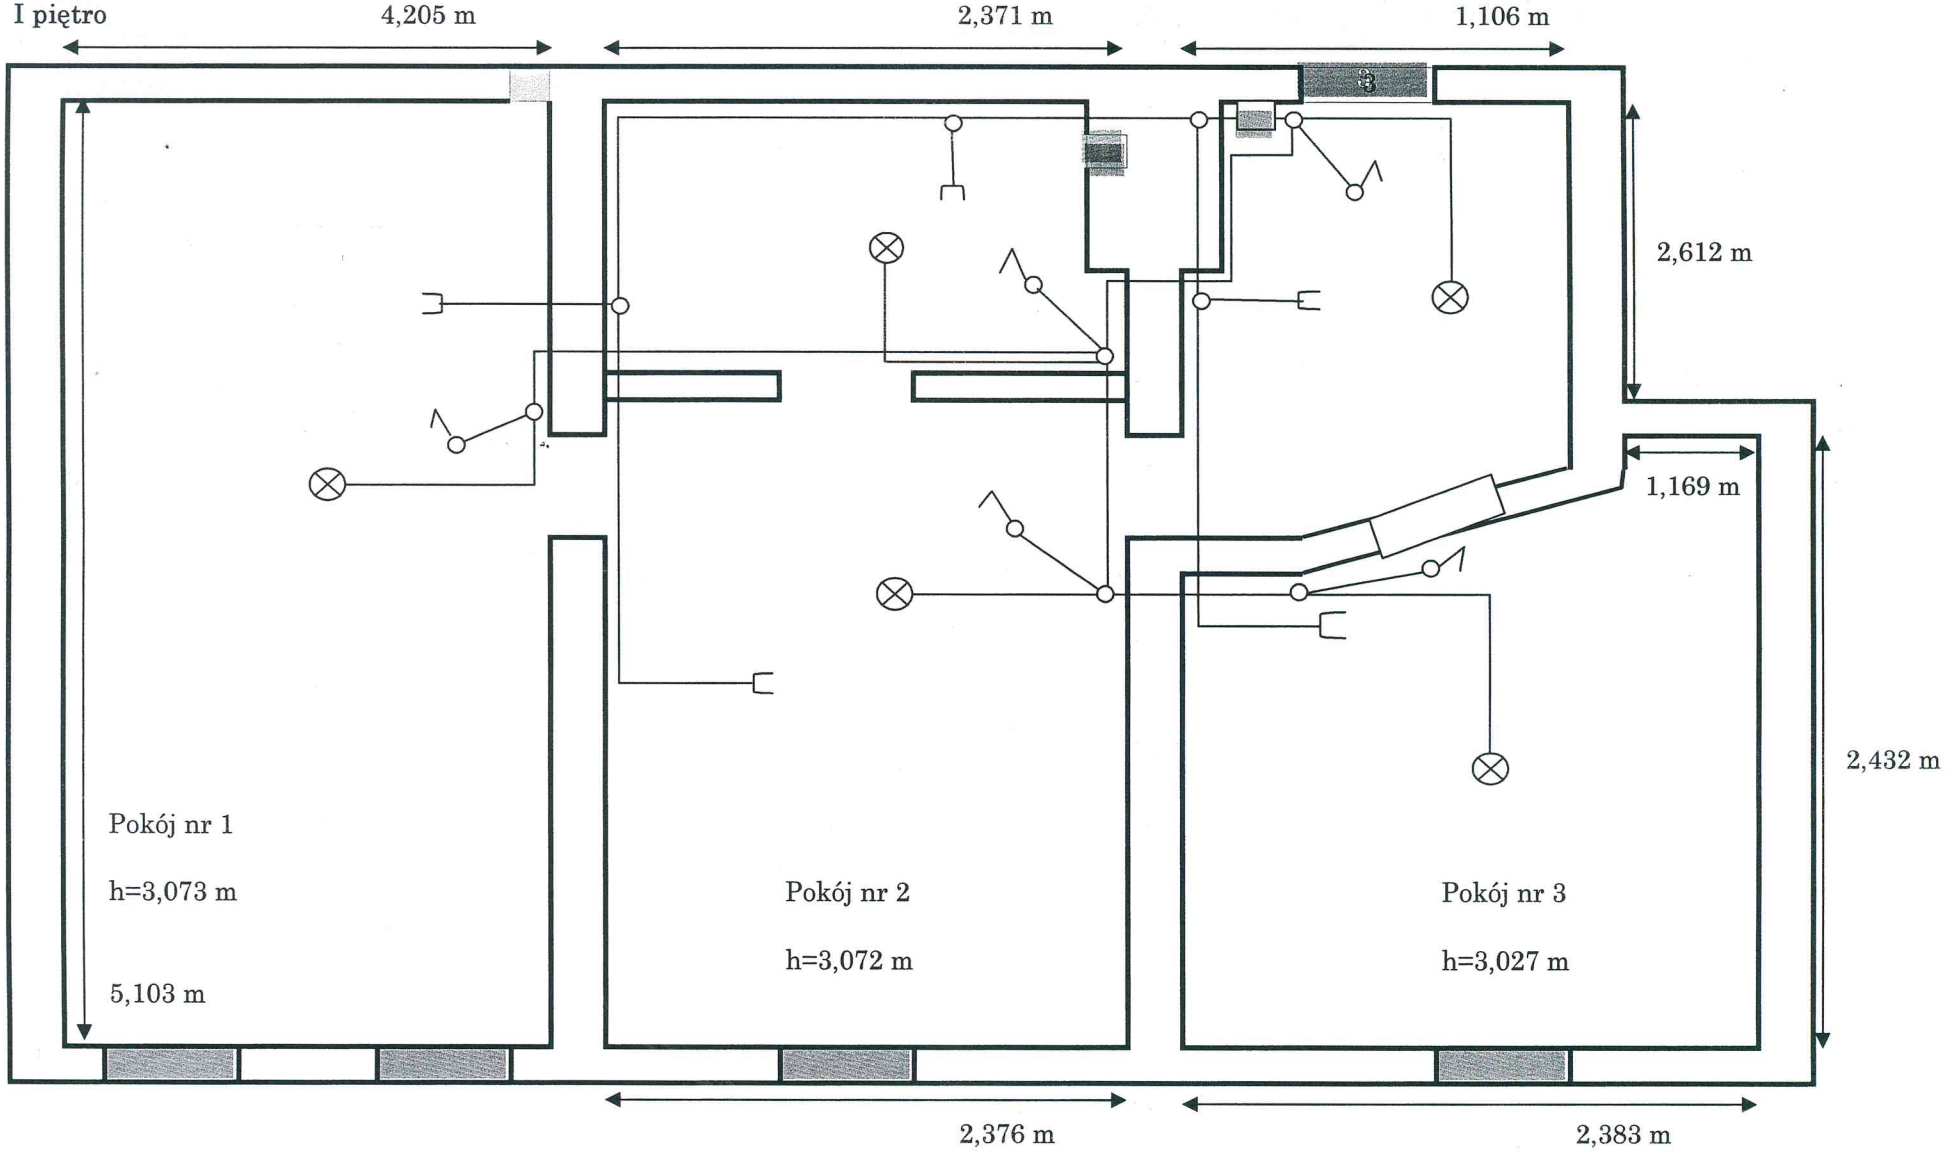

Zadanie 6

Legenda:

- lokal mieszkania nr 3
- skrzynka bezpiecznikowa
- stolarka okienna
- przewód kominowy (spalinowy)
- przewód kominowy (wentylacyjny)
- klatka schodowa
- lokale mieszkalne
- skrzynka licznikowa

SYMBOL	OPIS
	lampa
	łącznik pojedyńczy
	łącznik podwójny
	skrzynka bezpiecznikowa
	puszka podtynkowa
	gniazdo elektryczne

Sporządził:

Administrator - Inspektor ds. Remontów

Marcin Jurek

9.

Zadanie 15

Piątkowska 47 m 4 - wymiana instalacji odbiorczej w lokalu mieszkalnym, wraz z zasilaniem tablicą licznikową i zabezpieczeniem przedlicznikowym_przedmiar robót_2015.KST

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
1	**Wymiana instalacji odbiorczej w lokalu mieszkalnym, wraz z zasilaniem tablicą licznikową i zabezpieczeniem przedlicznikowym**		
1 d.1	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej typu YDY 3 x 4 mm2 / 750V w rurach winidurowych o śr. 28 mm na ścianach z cegły	m	7.00
2 d.1	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej wtynkowych typu YDYp 3x2,5 mm2	m	13.00
3 d.1	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej wtynkowych typu YDYp 3x1,5 mm2	m	11.00
4 d.1	Demontaż instniejącej instalacji elektrycznej, wraz z osprzętem	kpl.	1
5 d.1	Montaż rozdzielnicy na ścianie z cegły w lokalu (n/t typu RM3xS - N+ PE)	szt.	1
6 d.1	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych w rozdzielni elektrycznej 25A 2-biegunowych z podłączeniem - do wył. P 302; B25 - dot. pozycji nr 5	szt.	1
7 d.1	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych 25A 1-biegunowych z podłączeniem - do wył. S 301; B 16 A; B 10 A	szt.	2
8 d.1	Montaż włączników instalacyjnych podtynkowych w puszce szczękowej	szt.	2
9 d.1	Montaż gniazd podtyczkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.	2
10 d.1	Montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.	2
11 d.1	Montaż tablic licznikowych w istniejącej rozdzielni elektrycznej	kpl.	1
12 d.1	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych 20 1-biegunowych z podłączeniem - S 301; B 20A	szt.	1
13 d.1	Prace budowlane - uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejcu zdemontowanej i nowo prowadzonej instalacji elektrycznej oraz wykonanie prac porządkowych po wykonaniu prac	kpl.	1
14 d.1	Sprawdzenie punktu odbioru energii	pkt.	4
15 d.1	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	4

INSPEKTOR
d/s Remontów
Marcin Jurek

INSPEKTOR NADZORU
Jan Polańczyk
upr. bud. nr 125/91/WŁ

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 12369 Użytkownik: MPGM

Zadanie III

Piątkowska 47 m. 4 - szkic instalacji elektrycznej

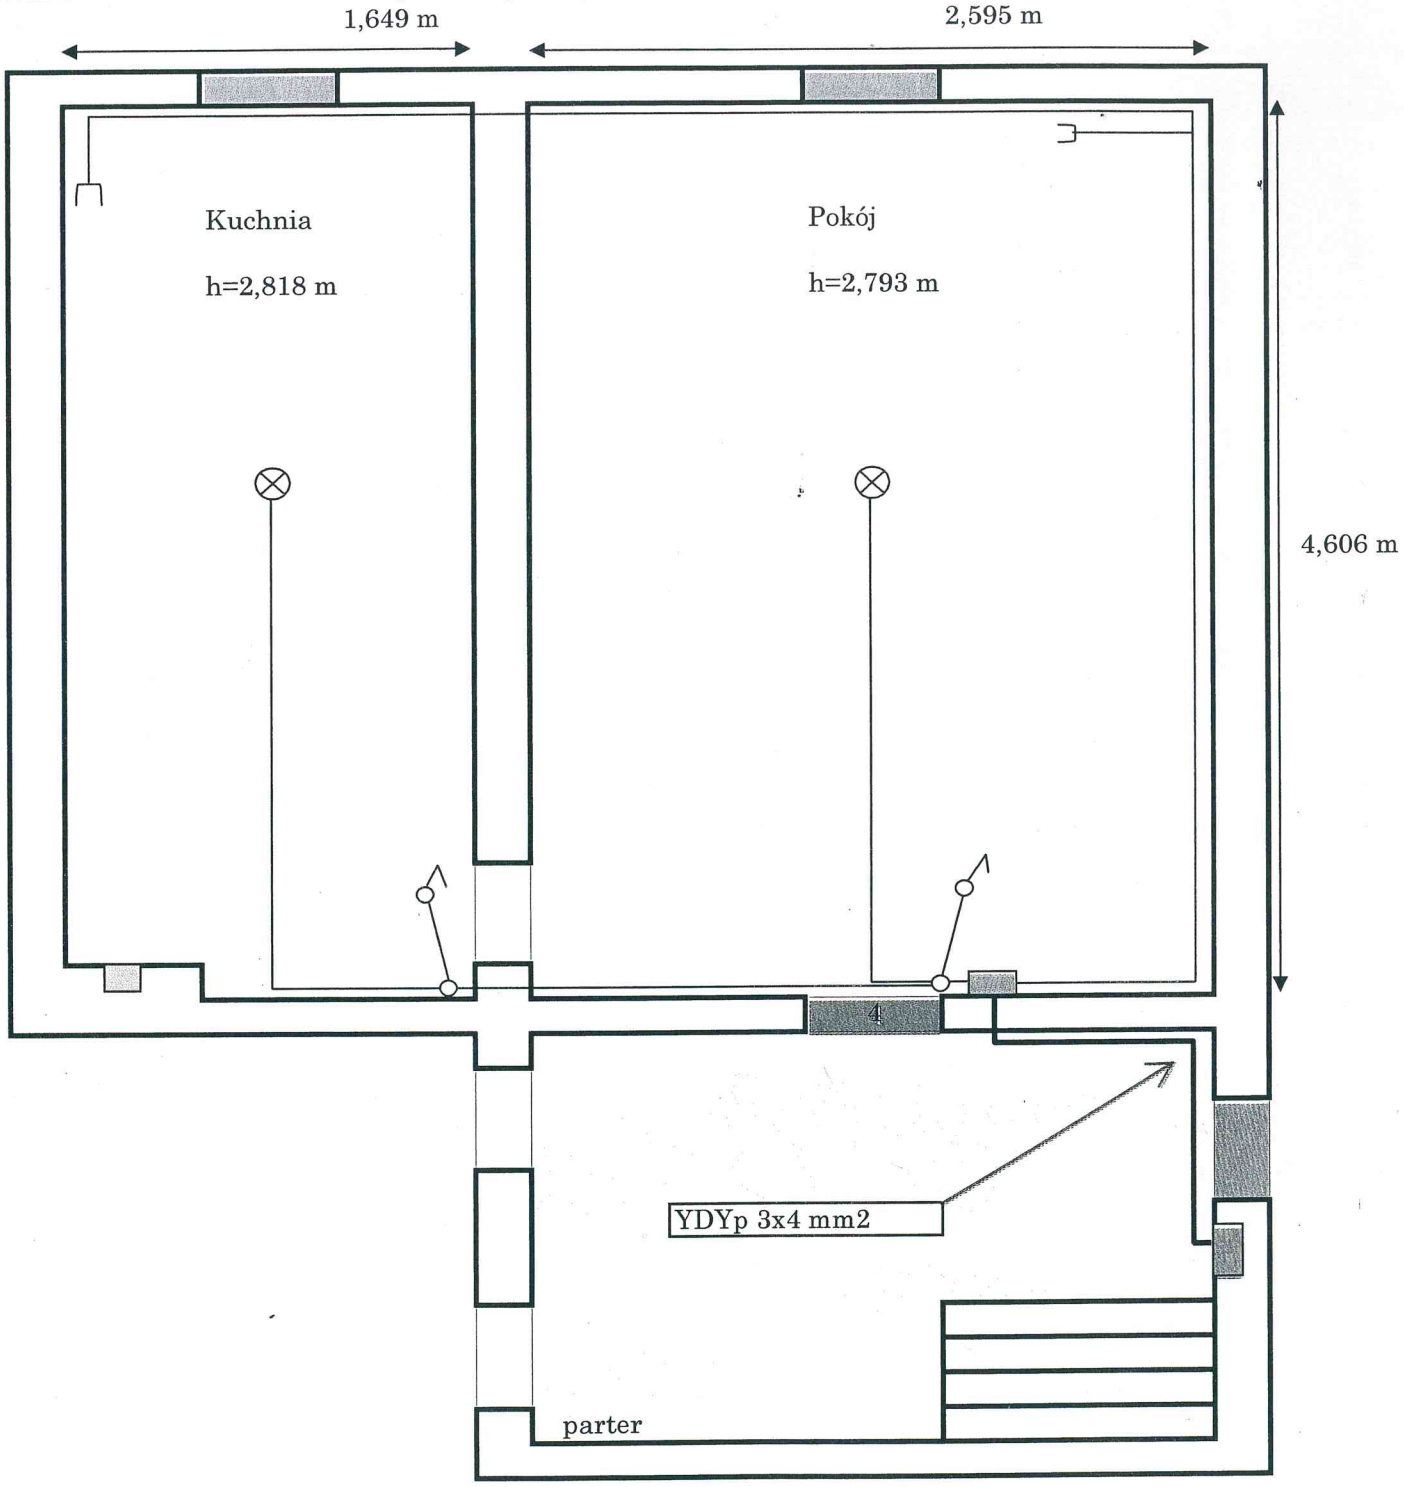

5

Zadanie III

Legenda:

- klatka schodowa
- lokal mieszkania nr 4
- skrzynka licznikowa
- skrzynka bezpiecznikowa
- stolarka okienna
- drzwi wejściowe do budynku
- przewód kominowy (spalinowy)

SYMBOL	OPIS
	lampa
	łącznik pojedyńczy
	łącznik podwójny
	skrzynka bezpiecznikowa
	puszka podtynkowa
	gniazdo elektryczne

Sporządził:

Administrator - Inspektor ds. Remontów

Marcin Jurek

6.

Zadanie III

Śniechowskiego 6 m 18 - wymiana instalacji odbiorczej w lokalu mieszkalnym wraz z zasilaniem tablicą licznikową i zabezpieczeniem przedlicznikowym_przedmiar robót_2015.KST

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
1	**Wymiana instalacji odbiorczej w lokalu mieszkalnym, wraz z zasilaniem tablicą licznikową i zabezpieczeniem przedlicznikowym**		
1 d.1	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej typu YDY 3 x 4 mm2 / 750V w rurach winidurowych o śr. 28 mm na ścianach z cegły	m	10.00
2 d.1	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej wtynkowych typu YDYp 3x2,5 mm2	m	13.00
3 d.1	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej wtynkowych typu YDYp 3x1,5 mm2	m	4.00
4 d.1	Demontaż instniejącej instalacji elektrycznej, wraz z osprzętem	kpl.	1
5 d.1	Montaż rozdzielnicy na ścianie z cegły w lokalu (n/t typu RM3xS - N+ PE)	szt.	1
6 d.1	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych w rozdzielni elektrycznej 25A 2-biegunowych z podłączeniem - do wył. P 302; B25 - dot. pozycji nr 5	szt.	1
7 d.1	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych 25A 1-biegunowych z podłączeniem - do wył. S 301; B 16 A; B 10 A	szt.	2
8 d.1	Montaż włączników instalacyjnych podtynkowych w puszce szczękowej	szt.	1
9 d.1	Montaż gniazd podtyczkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.	2
10 d.1	Montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.	1
11 d.1	Montaż tablic licznikowych w istniejącej rozdzielni elektrycznej	kpl.	1
12 d.1	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych 20 1-biegunowych z podłączeniem - S 301; B 20A	szt.	1
13 d.1	Prace budowlane - uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejcu zdemontowanej i nowo prowadzonej instalacji elektrycznej oraz wykonanie prac porządkowych po wykonaniu prac	kpl.	1
14 d.1	Sprawdzenie punktu odbioru energii	pkt.	3
15 d.1	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	3

INSPEKTOR
ds Remontów
Marcin Jurek

INSPEKTOR NADZORU
Jan Polańczyk
upr. bud. nr 125/91/Wl

4.

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 12369 Użytkownik: MPGM

Zadanie III

Śniechowskiego 6 m. 18 - szkic instalacji elektrycznej

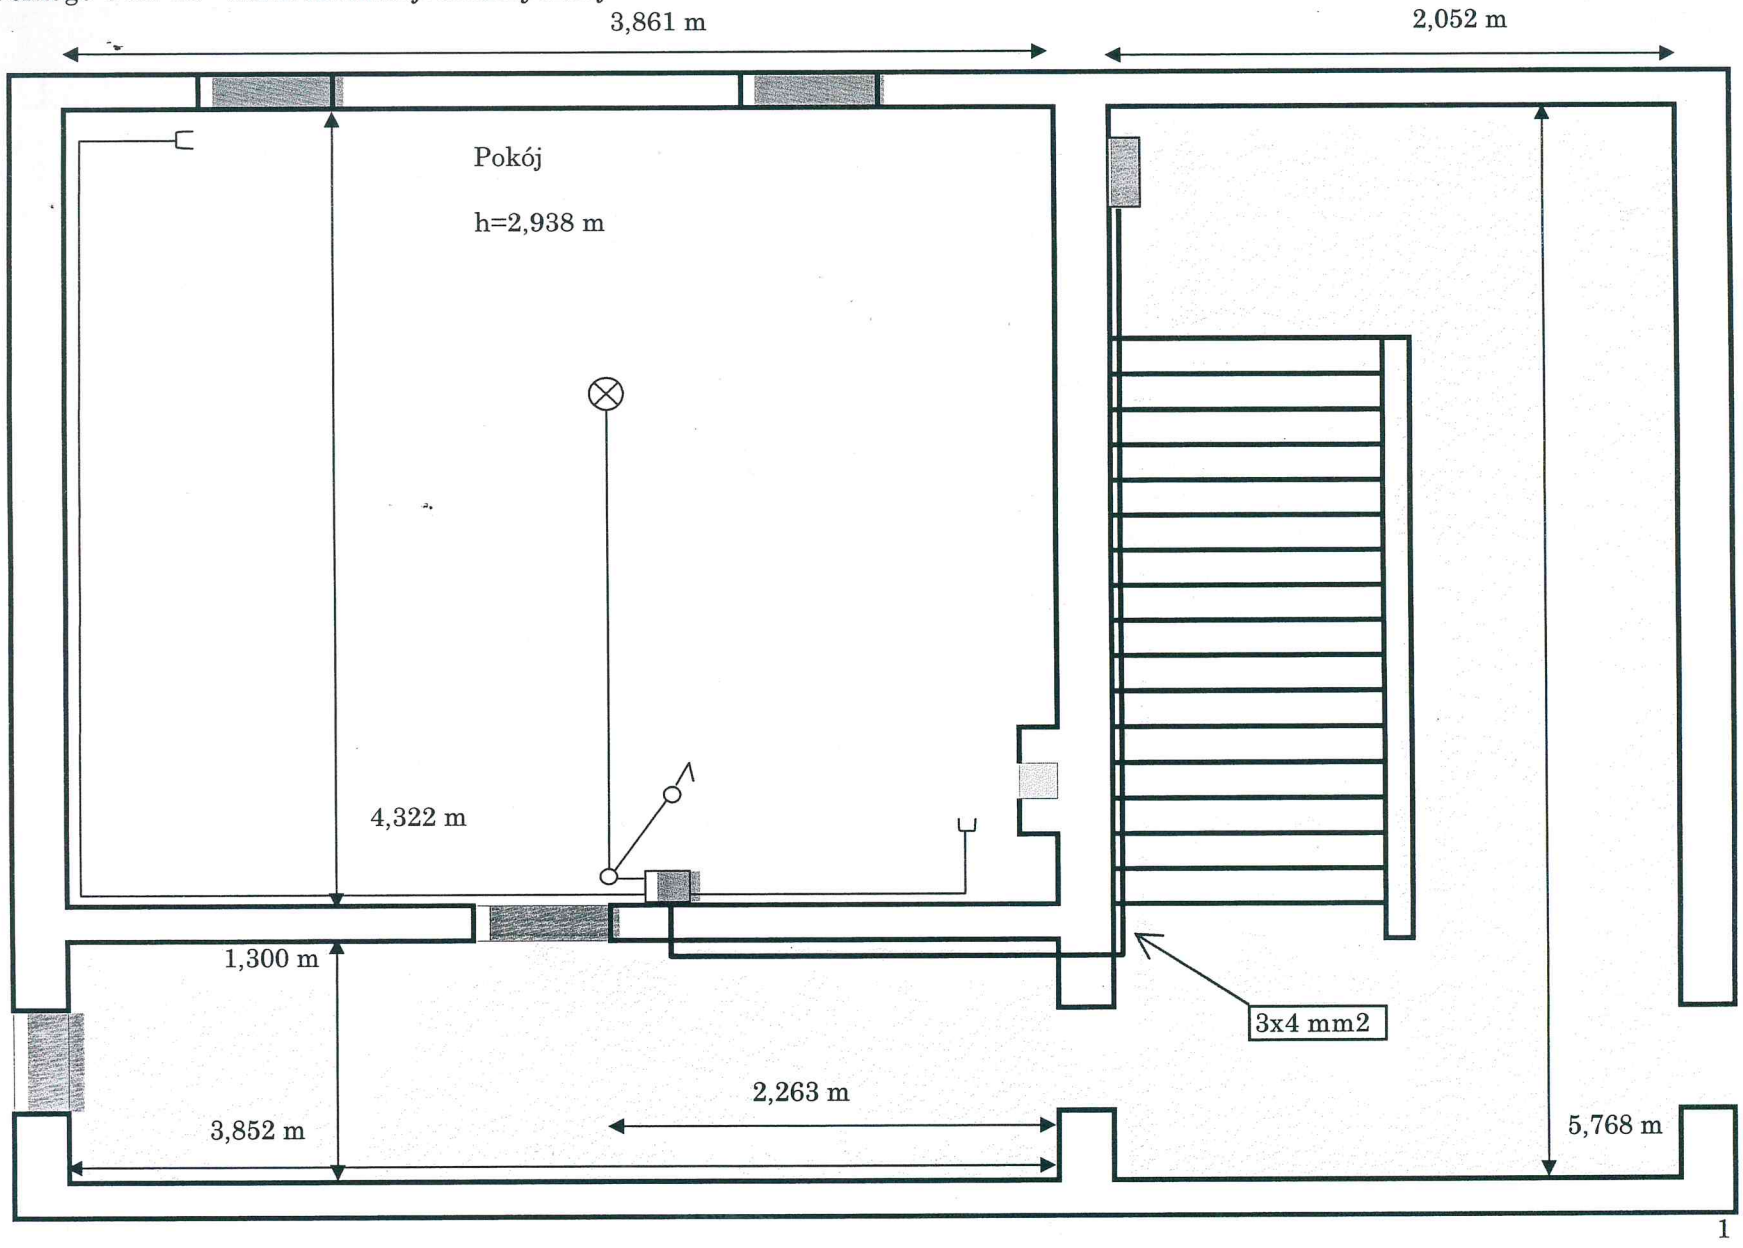

Zadanie IV

Legenda:

- klatka schodowa
- lokal mieszkania nr 18
- skrzynka licznikowa
- skrzynka bezpiecznikowa
- lokal mieszkalny
- stolarka okienna
- przewód kominowy (spalinowy)

SYMBOL	OPIS
	lampa
	łącznik pojedyńczy
	łącznik podwójny
	skrzynka bezpiecznikowa
	puszka podtynkowa
	gniazdo elektryczne

Sporządził:

Administrator - Inspektor ds. Remontów

Marcin Jurek

15